

PPB 30 K

RLS 45 K - układ sterowania wentylacją pomieszczeń PushPull 45 Komfort

PP 45 K - zespół wentylacyjny PushPull 45 Komfort

PPB 30 K - zespół wentylacyjny PushPull Balanced 30 Komfort

Wentylator 1.1 - zespół wentylacyjny 1, para urządzeń 1

Wentylator 2.1 - zespół wentylacyjny 1, para urządzeń 1

Wentylator 1.2 - zespół wentylacyjny 1, para urządzeń 2

Wentylator 2.2 - zespół wentylacyjny 2, para urządzeń 2

S1 - przycisk / przełącznik funkcji dodatkowej (funkcji usypiania, funkcji pracy intensywnej, funkcji nierównowagi, funkcji bezpieczeństwa)

UP-L - rozdzielacz podtynkowy, podłączenie wszystkich zespołów wentylacyjnych gwiazdźście do rozdzielacza

W-F1 - przewód sterowniczy wentylatora 1, zalecany przewód sterowniczy J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm². Maks. długość przewodu do rozdzielacza 4 m.

W-F2 - przewód sterowniczy wentylatora 2, zalecany przewód sterowniczy J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm². Maks. długość przewodu do rozdzielacza 4 m.


W- B1 - przewód sterowniczy magistrali PPB, zalecany przewód sterowniczy J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm². Maks. długość przewodu do rozdzielacza 4 m.

W1.X - przewód sterowniczy zespołu wentylacyjnego, zalecany przewód sterowniczy J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm². Maks. długość przewodu z rozdzielacza UP-L do zespołu wentylacyjnego PP 45 = 25 m.

W2.X - przewód sterowniczy zespołu wentylacyjnego, zalecany przewód sterowniczy J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm². Maks. długość przewodu z rozdzielacza UP-L do zespołu wentylacyjnego PP 45 = 25 m.

W-PPB - przewód sterowniczy BBP 30 (magistrala), zalecany przewód sterowniczy J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm². Maks. długość przewodu z rozdzielacza UP-L do zespołu wentylacyjnego PP 45 = 25 m.

W3 - przewód przyłączeniowy przełącznika / przycisku do aktywacji funkcji specjalnych (tryb ABL, intensywna wentylacja), zalecany przewód sterowniczy LiYY 2*0,5 mm². Maks. długość przewodu 25 m.

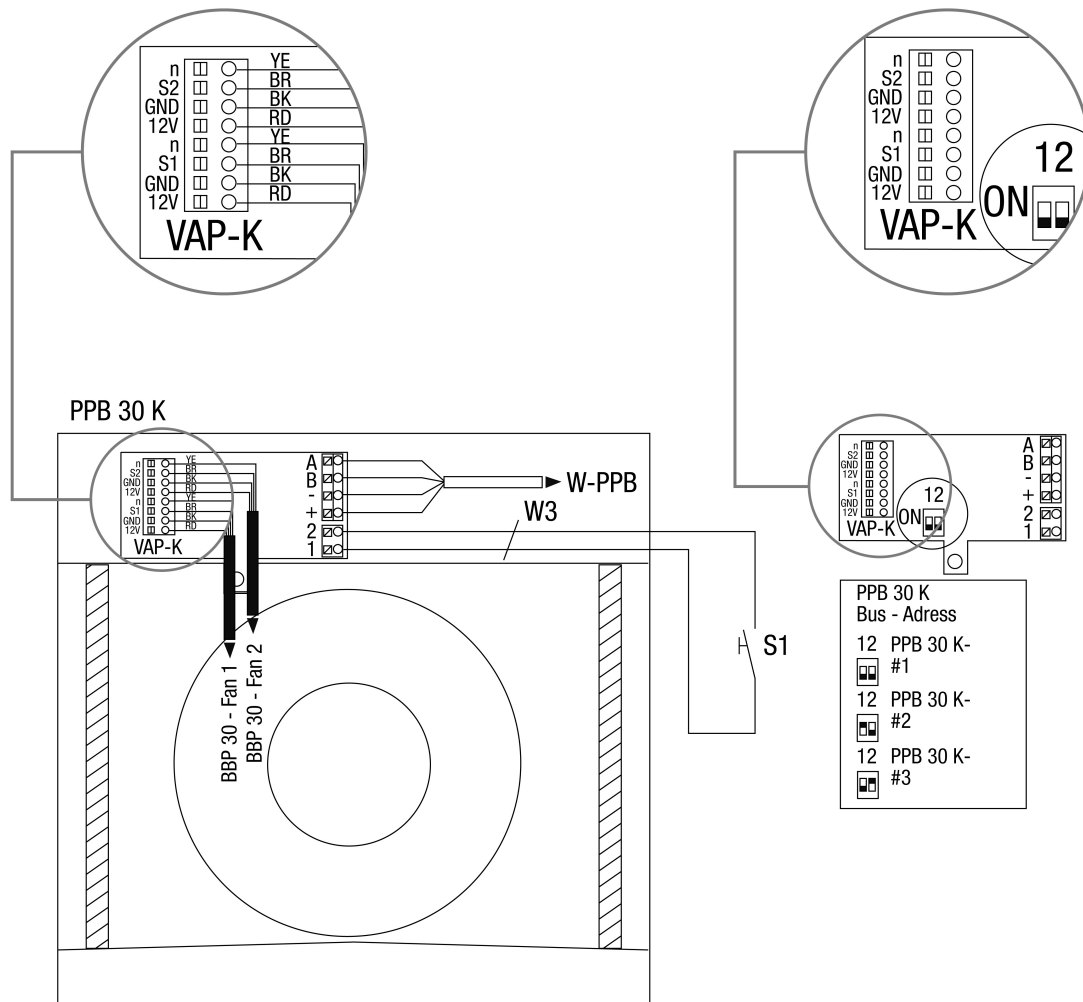

PPB 30 K - zespół wentylacyjny PPB 30 komfort

VAP-K - płyta przyłączeniowa wentylatora komfort

PPB 30 - wentylator 1 - przewód przyłączeniowy wentylatora 1

PPB 30 - wentylator 2 - przewód przyłączeniowy wentylatora 2

S1 - przełącznik / przycisk trybu wywiewu powietrza / intensywnej wentylacji (wybór funkcji / czasów za pośrednictwem PushPull IBS)

W-PPB - przewód przyłączeniowy PPB 30 K do RLS 45 K za pośrednictwem magistrali (RS-485), zalecany przewód sterowniczy J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm². Maks. długość przewodu do PPB 30 K, 25 metrów od punktu gwiazdowego.

W3 - przewód przyłączeniowy przełącznika / przycisku do aktywacji funkcji specjalnych (tryb ABL, intensywna wentylacja), zalecany przewód sterowniczy LiYY 2*0,5 mm². Maks. długość przewodu 25 m.